



ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE

Etude géotechnique préalable
Phase Principes Généraux de
Construction

(mission G1 PGC selon la norme
NF P 94-500 de novembre 2013)

Dossier 2309357

LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Rue de la République
85220 COMMEQUIERS

108 route de la Roche-Sur-Yon - 85300 -1 T : 02 51 26 25 80 - contact@be-gph.fr - be-gph.fr

Indice

Version 1

Date

16/10/2023

Etabli par

M.ROBIN
Géotechnicien

Validé par

F.GOURMELEN
Géotechnicien

Modification/Commentaire



SOMMAIRE

1	PRESENTATION DE LA MISSION	3
	1.1 Objectifs de l'étude	3
	1.2 Programme des investigations effectuées	3
2	DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ETUDIE ET ENQUETE DOCUMENTAIRE	5
	2.1 Enquête documentaire du site	5
	2.1.1 Contexte géographique, topographique et hydrologique	5
	2.1.2 Contexte géologique	5
	2.1.3 Inventaire des risques naturels connus du site	6
	2.2 Plan du terrain	8
3	RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES	9
	3.1 Examen du site	9
	3.2 Sondages mécaniques	10
	3.2.1 Pénétromètres dynamiques	10
	3.2.2 Tarière(s), voir coupe(s) en annexe	12
	3.3 Niveaux d'eau	16
	3.4 Autres Essais	17
4	CONCLUSIONS POUR LE PROJET	18
	4.1 Avis géotechnique	18
	4.2 Conception et principe de fondations	19
	4.3 Traitement du niveau bas	20
	4.4 Sismicité et risque liquéfaction	21
	4.5 Exécution, terrassements, avoisinants/mitoyens, gestion des eaux	21
	4.6 Cadre de la mission étude de sol	23
5	ANNEXES	24
	5.1 Missions géotechniques (Norme NF P 94-500)	24
	5.2 Plan d'implantation des sondages	27
	5.3 Sondages	29

1 PRESENTATION DE LA MISSION

A la demande de **IMMOPLUS**, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85270) et pour le compte de **LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"**, GPH a réalisé le 29/09/2023, une étude géotechnique préalable phase Principes Généraux de Construction (mission G1 PGC selon la norme NF P94-500 de novembre 2013) pour la construction non défini située : rue de la République, COMMEQUIERS (85220).

Cette prestation est conforme à la commande du 14/09/2023.

Etude de sol réalisée selon la norme française NFP94-500, assurée en responsabilité civile décennale par le contrat 5160131804 auprès de la compagnie AXA France IARD par l'intermédiaire de AXA Jérôme SEJOURNE à CHALLANS.

1.1 Objectifs de l'étude

Les objectifs de notre mission sont :

- d'identifier le contexte géologique général du site (enquête documentaire),
- de définir un modèle géologique préliminaire du site,
- de réaliser une première identification et évaluation des risques liés aux aléas géologiques, ainsi qu'une première approche de l'étendue des terrains et avoisinants susceptibles d'être concernés,
- de fournir certains principes généraux d'adaptation au site d'un projet non encore défini.

Hors mission :

- l'évolution dans le temps de l'hydrogéologie locale,
- le diagnostic des mitoyens éventuels au projet.

Nous rappelons que, conformément à la norme NF P94-500, une gestion optimale des risques géologiques nécessite l'intervention de l'ingénierie géotechnique à tous les stades de conception, réalisation et maintenance.

Dans ce cadre, l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques.

Il appartient au Maître d'Ouvrage ou à son mandataire lors des étapes 1 à 3 et à toute entreprise lors de l'étape 3, de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique (voir **enchaînement** et **classification des missions types d'ingénierie géotechnique** de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 en annexe).

Une fois le projet défini, des reconnaissances complémentaires à l'échelle de la parcelle, seront à prévoir en mission G1+G2 AVP (étude géotechnique de conception en phase avant-projet) pour compléter, contrôler et confirmer les hypothèses données dans le présent rapport, établi sur un maillage lâche à l'échelle du terrain étudié.

1.2 Programme des investigations effectuées

Afin de préciser la nature et les caractéristiques mécaniques des différentes couches de sol présentes sous le projet étudié, **GPH** a effectué les investigations géotechniques suivantes :

- examen visuel de la zone d'influence géotechnique (ZIG) du projet : sols, ouvrages, aménagements de terrains, végétation...,
- 10 sondages au pénétromètre dynamique (norme NF EN ISO 22476-2),
- 10 sondages à la tarière mécanique.

Tous nos sondages ont été nivelés par nos soins, en prenant comme référence un point fixe et invariable (noté sur le plan masse et le plan d'implantation des sondages).

Les sondages ont été réalisés au moyen d'une sondeuse hydraulique de marque **PAGANI (modèle TG 63)**.

2 DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ETUDIE ET ENQUETE DOCUMENTAIRE

2.1 Enquête documentaire du site

2.1.1 Contexte géographique, topographique et hydrologique

Adresse du projet : Rue de la République, COMMEQUIERS (85220).

Coordonnées GPS



Vue aérienne du site



Extrait de la carte IGN du site

2.1.2 Contexte géologique

D'après la carte géologique du B.R.G.M. au 1/50000 (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, carte 560), visualisée sur le site internet infoterre.brgm.fr, le site se trouve au droit :


- de marnes et calcaires, argiles noires à microflore à la base puis marnes glauconieuses et calcaires marneux de Commequiers et calcaires des Raillères (C3).

Retrait-gonflement des argiles (source BRGM) : susceptibilité moyenne.

Remarque concernant la susceptibilité des sols et l'exposition des terrains:

- **le degré de susceptibilité d'un sol** a été défini par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) selon les trois critères suivants : sa nature lithologique (proportion d'argiles, épaisseur et continuité des couches), sa composition minéralogique (composition des argiles en minéraux plus ou moins sensibles) et son comportement géotechnique (propriétés mécaniques).

- **le niveau d'exposition d'un terrain (aléa)** a été défini en combinant le degré de susceptibilité du sol et les données actualisées et homogénéisées de la sinistralité observée, collectées par la Mission Risques Naturels (MRN).

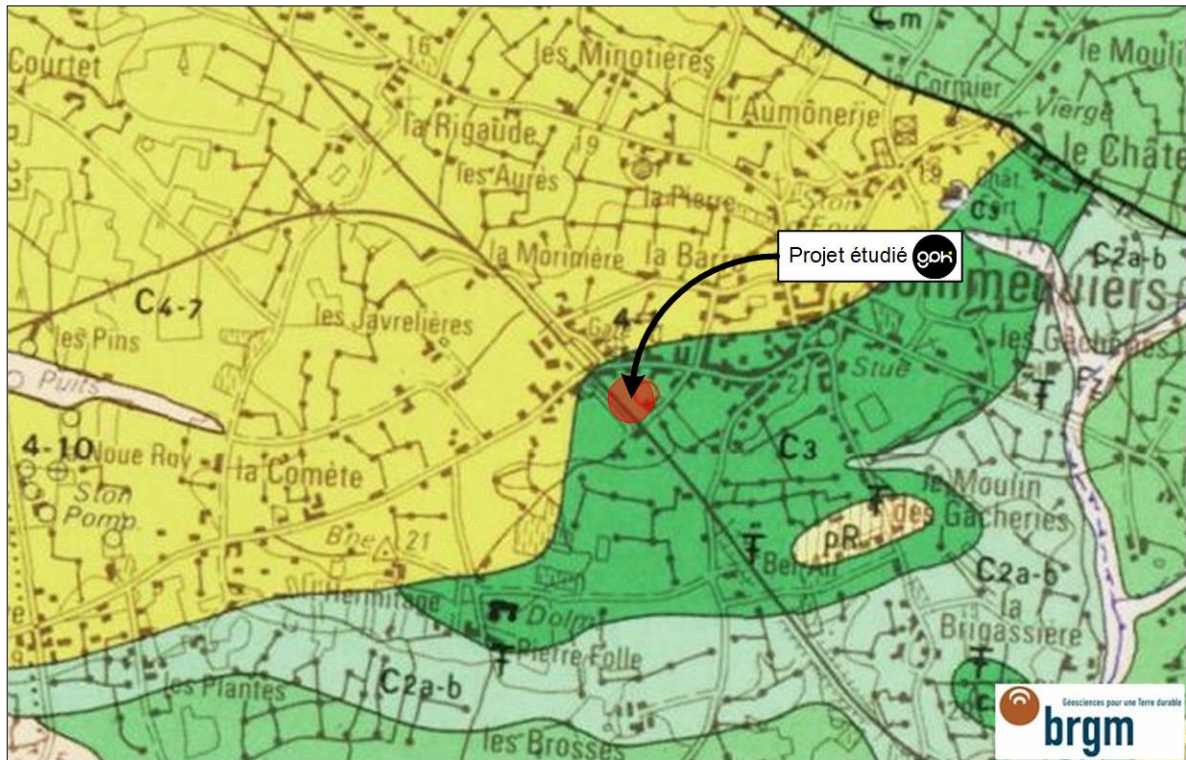

Extrait de la carte géologique (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE) au 1/50000

2.1.3 Inventaire des risques naturels connus du site

Réglementation et zonage sismique (d'après les décrets n°2010-1254 et 2010-1255) :

Terrain classé en zone de sismicité 3 (modérée).

Catégorie d'importance du projet : non défini.

Plans de prévention des risques naturels (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Commune non concernée à ce jour.

Atlas zones inondables (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Aléa	Nom de l'AZI	Diffusion le
Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau	AZI Jaunay et Vie	
Inondation - Par submersion marine	ASM	

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Type de catastrophe	Début le	Diffusion le	Arrêté du	Sur le JO du
Sécheresse	01/07/2017	31/12/2017	16/04/2019	04/05/2019
Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	31/12/1982	11/01/1983	13/01/1983
Inondations et/ou Coulées de Boue	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010
Inondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
Mouvement de Terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010
Mouvement de Terrain	27/02/2010	01/03/2010	01/03/2010	02/03/2010

Remarque : les éléments relatifs aux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont réputés fiables car directement issus du secrétariat de la commission nationale. Par contre, les informations sur les PPR de cette page ne peuvent servir de base pour la mise en place de l'information aux acquéreurs et locataires. Seuls les arrêtés préfectoraux, publiés sur les sites des préfetures, offrent la garantie d'exhaustivité nécessaire.

Exposition retrait-gonflement des argiles (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Terrain classé en exposition moyenne de retrait-gonflement des argiles.

Inondation par remontées de nappes sur socle (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Cartographie non réalisée à ce jour.

Inondation par remontées de nappes sur sédiment (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Cartographie non réalisée à ce jour.

Cavités souterraines (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Terrain non concerné.

Mouvements de terrain (d'après le site internet georisques.gouv.fr) :

Terrain non concerné.


Potentiel radon de la commune (d'après le site internet irsn.fr) :

Commune classée en catégorie 2.


2.2 Plan du terrain

Les documents communiqués par **IMMOPLUS** pour notre étude sont : plan de situation, plan de masse.

A priori, un projet non défini sera réalisé ultérieurement sur les terrains étudiés (type de niveau bas et cote de niveau bas non définis à ce stade du projet).

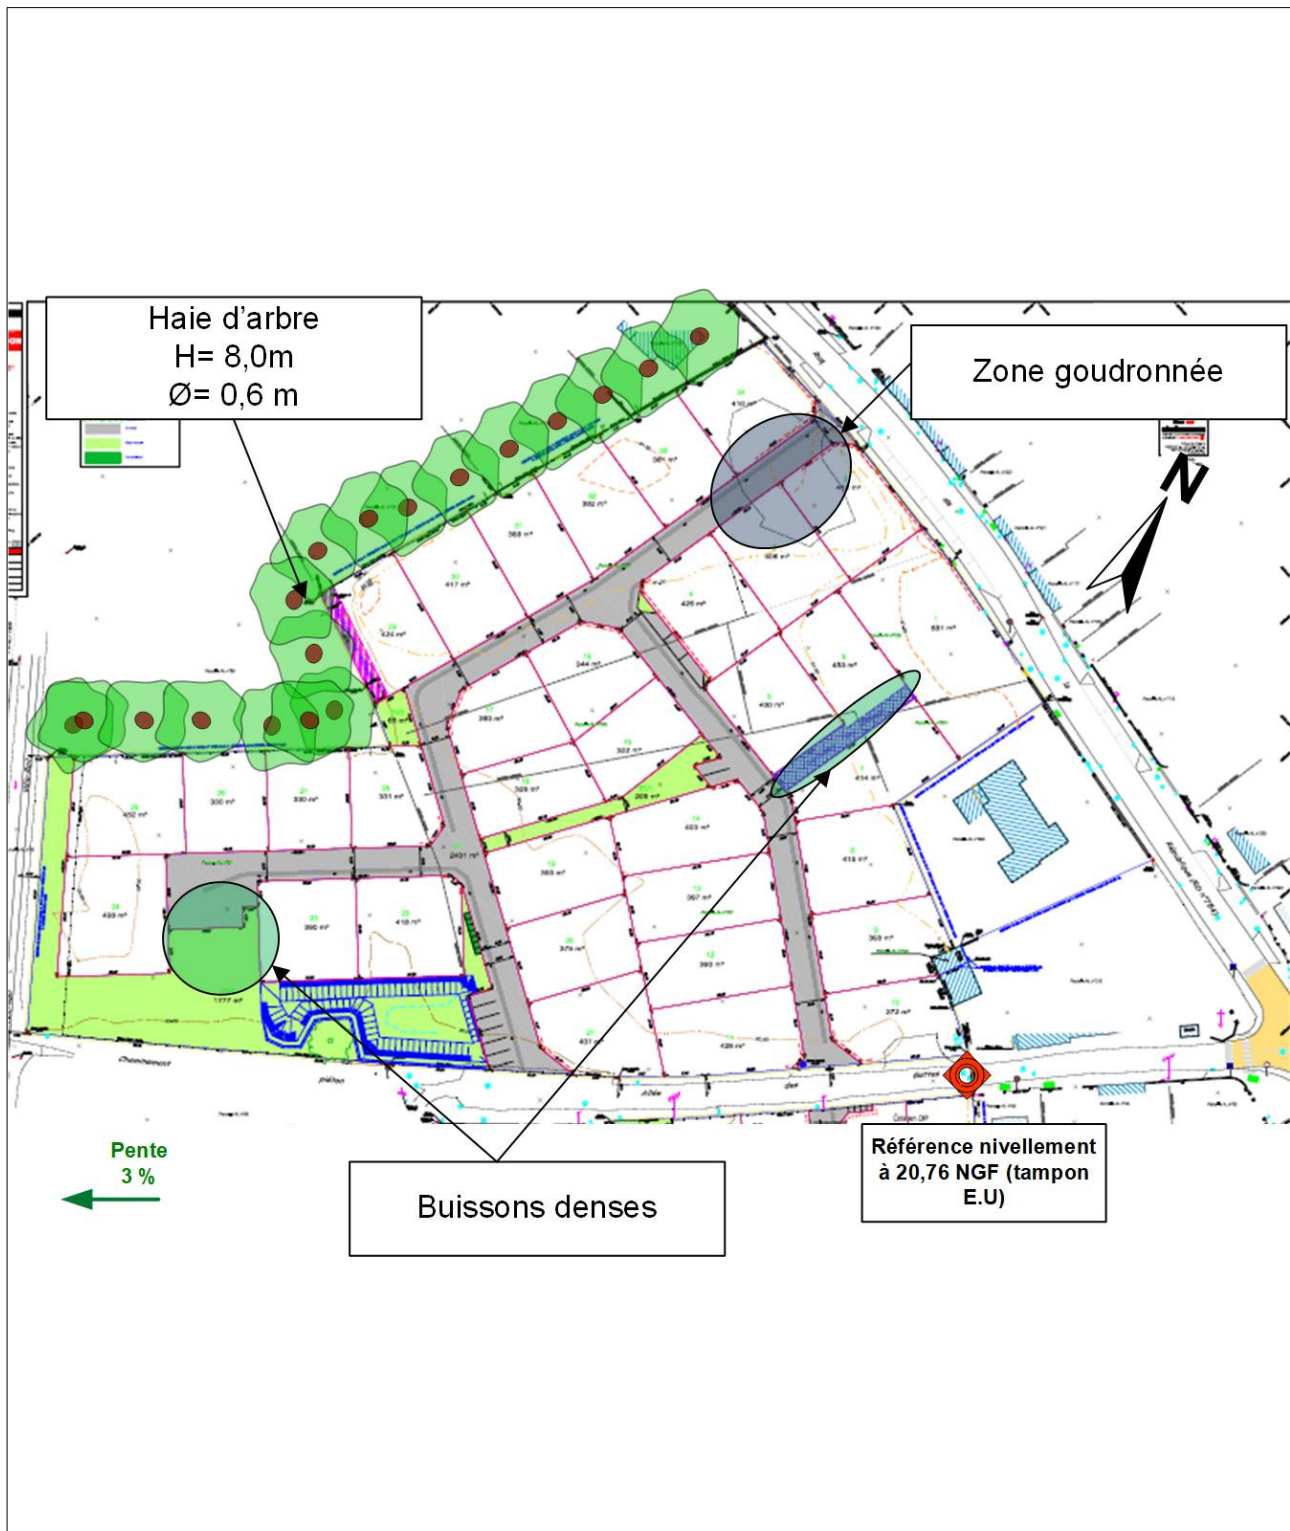

Plan de masse Gattes 1

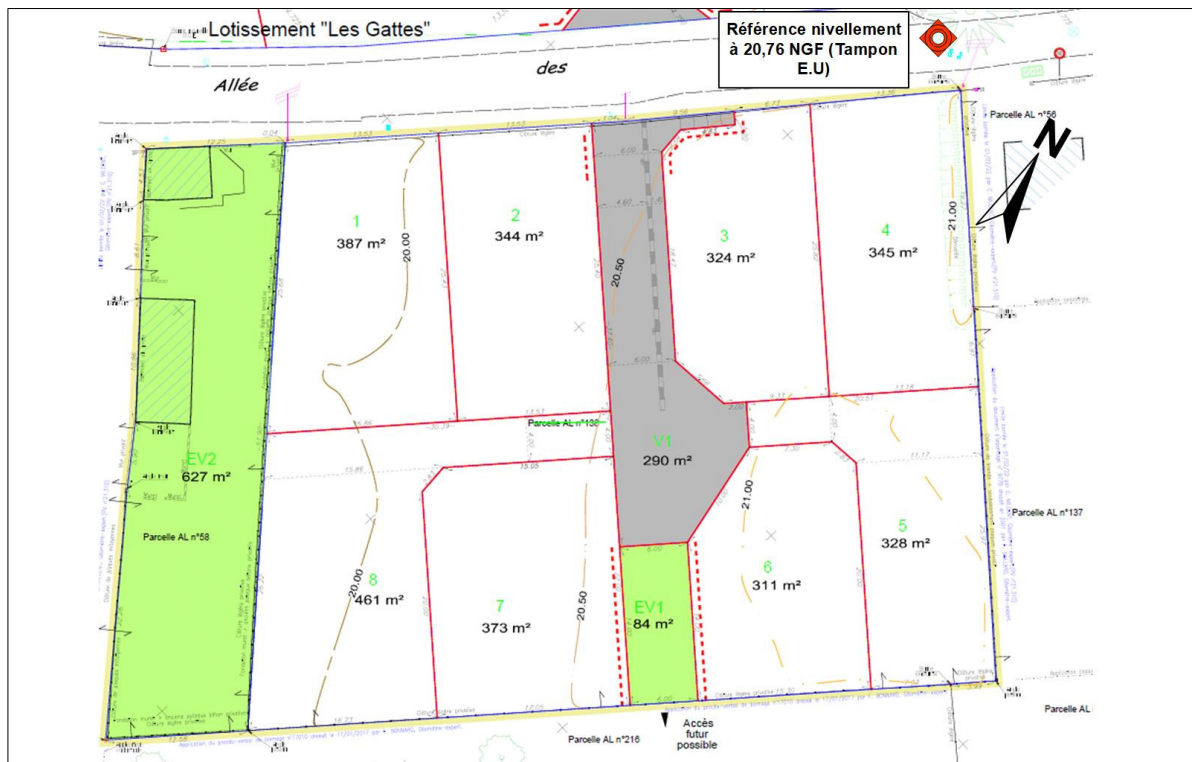

Plan de masse Gattes 2

3 RESULTATS DES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

3.1 Examen du site

Topographie : le terrain présente une pente d'environ 3% vers le Sud-Est pour le lotissement "Les Gattes 1".

Terrassements : le terrain apparaît remanié en surface (remblais superficiels visibles, liés probablement à un ancien bâtiment démolé sur le terrain). Une zone goudronnée est présente au droit du lotissement "Les Gattes 1" côté nord.

Végétation : herbeuse avec des arbres présents en bordure de propriété ouest du lotissement "Les Gattes 1" (diamètres d'environ 8,0 m et hauteurs d'environ 0,6 m). Deux buissons denses sont également présents au droit de ce lotissement.

Ouvrage(s) avoisinant(s) : habitations récentes dans les alentours en bon état apparent.

Photos du terrain



Vue vers le nord-ouest



Vue vers le sud-est



Vue vers le sud-ouest



Vue vers le nord-est

3.2 Sondages mécaniques

Les essais mécaniques au pénétromètre sont implantés aux endroits accessibles les plus significatifs et préalablement optimisés par la prospection géophysique (en cas de réalisation).

3.2.1 Pénétromètres dynamiques


Pénétromètre dynamique (norme NF EN ISO 22476-2 de juillet 2005) : son principe consiste à enfoncer dans le sol, par battage et de manière quasi-continue, un train de tiges muni à son extrémité d'une pointe débordante. Le nombre de coups de mouton correspondant à un enfoncement donné est noté au fur et à mesure de la pénétration de la pointe dans le sol. On peut ensuite mesurer la résistance dynamique de pointe q_d exprimée en MPa à partir de la *Formule des Hollandais*.

Résultats de l'étude (voir diagramme(s) en annexe) :

- les sondages D1 à D10 montrent des valeurs de q_d de 0,78 à 20,02 MPa (allure relativement homogène latéralement).

Nota : nous considérons un sol de compacité faible pour des valeurs de q_d ou q_c inférieures à 2,0 MPa, moyenne pour q_d ou q_c compris entre 2,0 et 6,0 MPa, et fortes pour q_d ou q_c supérieur à 6,0 MPa.

3.2.2 Tarière(s), voir coupe(s) en annexe

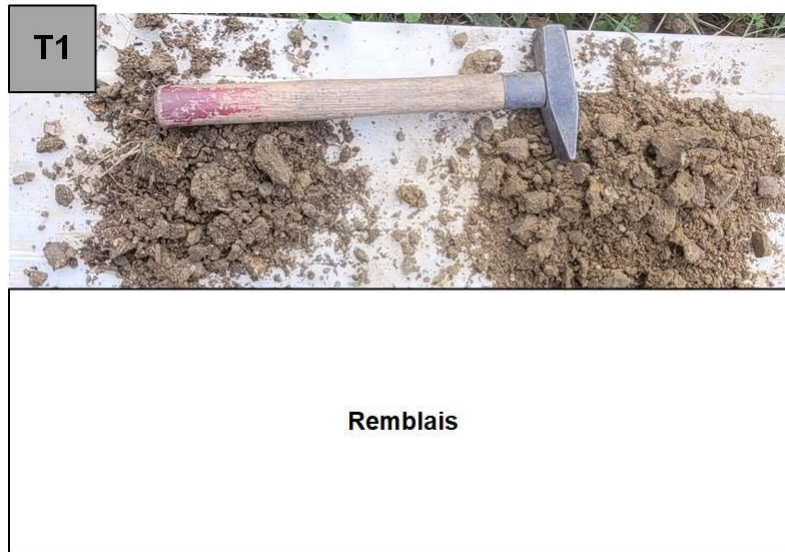

Vue de T1, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T1 est : remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,5 m.



Vue de T2, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T2 est : remblais sablo-graveleux orangé à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,6 m.



Vue de T3, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T3 est la suivante, de haut en bas :

- terre végétale sableuse marron de 0,0 à 0,4 m,
- sable ± argileux orangé à grisâtre à cailloutis au-delà jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,8 m.



Vue de T4, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T4 est la suivante, de haut en bas :

- terre végétale sableuse marron de 0,0 à 0,3 m,
- sable ± argileux grisâtre de 0,3 à 1,0 m,
- sable ± argileux orangé à cailloutis au-delà jusqu'à l'arrêt de la tarière à 2,0 m.



Remblais limono-sablo-graveleux à cailloutis

Vue de T5, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T5 est : remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,5 m.



Remblais

Vue de T6, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T6 est : remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,5 m.



Vue de T7, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T7 est : remblais argilo-sableux orangé à grisâtre à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,5 m.



Vue de T8, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T8 est : remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis à partir de la surface et jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,5 m.



Vue de T9, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T9 est la suivante, de haut en bas :

- sable marron foncé de 0,0 à 0,6 m,
- sable ± argileux orangé à cailloutis au-delà jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,6 m.



Vue de T10, surface -----> profondeur

La nature du sol relevée dans la tarière T10 est la suivante, de haut en bas :

- sable marron foncé de 0,0 à 1,0 m,
- sable ± argileux orangé à cailloutis au-delà jusqu'à l'arrêt de la tarière à 1,6 m.

3.3 Niveaux d'eau

La présence d'eau n'a pas été détectée dans les sondages le jour de notre intervention sur site. Cependant, des venues d'eau par ruissellement, circulations d'eau interstitielle, ou remontées de nappe peuvent exister et varier au cours des saisons et en fonction des intempéries (pour obtenir des indications plus précises, seule une étude hydrogéologique pourrait y répondre).

Remarque concernant la présence d'eau : *notre étude réalisée est ponctuelle et d'une représentativité limitée par les informations portées à notre connaissance et à la période de réalisation. Elle ne permet pas de se prononcer avec précision sur la présence de l'eau. Seule une étude hydrogéologique confiée à un bureau d'études spécialisé permettrait de se prononcer sur le niveau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques.*

3.4 Autres Essais

Des essais laboratoires ont été réalisés (voir résultats en annexe), pour tester l'argilosité du sable ± argileux orangé, rencontrée entre 1,0 et 2,0 m de profondeur dans notre sondage à la tarière mécanique T4.

Résultats des essais :

- teneur en eau naturelle du sol de 19,2 %,
- valeur au bleu de méthylène du sol de 3,2,

On peut donc considérer (Chassagneux *et al.*, 1996) que le sol est une argile de susceptibilité moyenne vis-à-vis du retrait-gonflement.

4 CONCLUSIONS POUR LE PROJET

4.1 Avis géotechnique

Zone d'influence Géotechnique (ZIG) :

- le terrain apparaît remanié en surface (remblais superficiels visibles, liés probablement à un ancien bâtiment démolé sur le terrain). Une zone goudronnée est présente au droit du lotissement "Les Gattes 1" côté nord.
- arbres présents en bordure de propriété ouest du lotissement "Les Gattes 1" (diamètres d'environ 8,0 m et hauteurs d'environ 0,6 m). Deux buissons denses sont également présents au droit de ce lotissement.

Modèle géotechnique du site défini à partir de notre étude sur site :

- remblais hétérogènes présents en partie nord-ouest du lotissement "Les Gattes 1", recouvrant des sables ± argileux à cailloutis, de moyenne à fortes compacité (susceptibilité moyenne au retrait-gonflement des argiles).
- la présence d'eau n'a pas été détectée dans les sondages le jour de notre intervention sur site. Cependant, des venues d'eau par ruissellement, circulations d'eau interstitielle, ou remontées de nappe peuvent exister et varier au cours des saisons et en fonction des intempéries (pour obtenir des indications plus précises, seule une étude hydrogéologique pourrait y répondre).

Avis général :

En tenant compte de ces données, GPH émet un avis favorable pour le terrain étudié, sous condition de respecter toutes les conclusions qui suivent.

Une fois les projets définis pour chaque lot, des reconnaissances complémentaires à l'échelle de la parcelle seront à prévoir dans le cadre d'une mission G2 AVP (étude d'avant-projet), pour compléter, contrôler et confirmer les hypothèses données dans le présent rapport d'étude préliminaire en phase principes généraux de construction (mission G1 PGC), établi sur un maillage lâche à l'échelle du terrain.

De l'analyse des résultats des différents sondages réalisés sur le terrain, il en ressort les orientations géotechniques suivantes :

- le contexte géotechnique du terrain incite à **privilégier des ouvrages de formes et de volumes simples** facilement "rigidifiables" ou à défaut des conceptions peu sensibles aux tassements différentiels.
- la réalisation de sous-sol pourra être envisagée sous condition de prendre en compte le risque d'inondabilité des parties enterrées et en utilisant des dispositifs adaptés (étanchéification-cuvelage, drainage, pompage-relevage et évacuation des eaux... conformément aux Règles de l'Art), à définir ultérieurement avec le projet et en fonction du degré de protection fixé par le Maître de l'Ouvrage. Nous rappelons que le risque de présence d'eau au niveau des parties enterrées du projet est au stade actuel de l'étude

mal connu (essais ponctuels). Seul un suivi piézométrique permettrait de se prononcer sur le niveau d'eau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau éventuels qui dépendent notamment des conditions météorologiques.

4.2 Conception et principe de fondations

Au stade actuel de l'étude, les principes généraux de fondations sont les suivants :

Semelles superficielles filantes ou isolées :

- pour les sondages D1/T1, D2/T2, D5/T5, D6/T6, D7/T7, D8/T8: principe à priori adapté, sous condition d'assurer l'ancrage des semelles dans le sable +/- argilux. En cas de fortes variations en profondeur du sable +/- argileux, nécessitant des approfondissements au-delà de 2 m de profondeur environ, la solution de semelles filantes superficielles sera à abandonner.
- pour les sondages D3/T3, D4/T4, D9/T9, D10/T10: ancrées dans le sable ± argileux à cailloutis : principe à priori bien adapté, sous condition de vérifier l'homogénéité du sol en nature et compacité latéralement sous les fondations (rigidification de la structure à adapter en cas de faibles hétérogénéités.

Puits semi-profonds avec réseaux de longrines : principe à priori non adapté du fait de la présence de sols de trop faible compacité présents sur plusieurs mètres d'épaisseurs.

Radier généraux : principe à priori non adapté du fait de la présence de remblais hétérogènes et d'épaisseur variable sur le terrain.

Fondations profondes pieux/micropieux : principe à priori adapté au contexte géotechnique du site, sauf cas particuliers d'adaptations selon les contraintes spécifiques liés aux futurs projets.

Le système de fondation du futur projet, devra faire l'objet d'une étude spécifique en mission G2 AVP (étude géotechnique de conception en phase avant-projet). Les notions de contraintes admissibles et de rigidification des ouvrages seront précisées à ce moment une fois les projets définis.

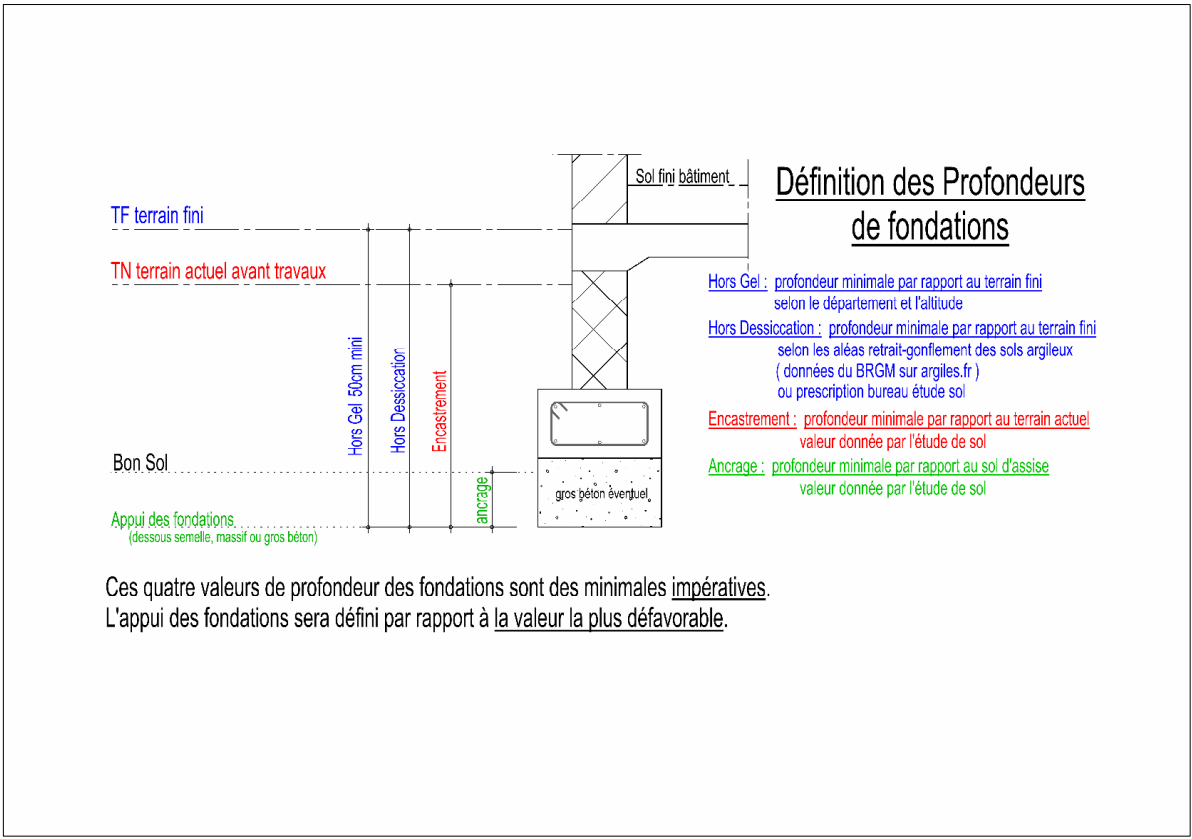


Schéma de principe des semelles filantes

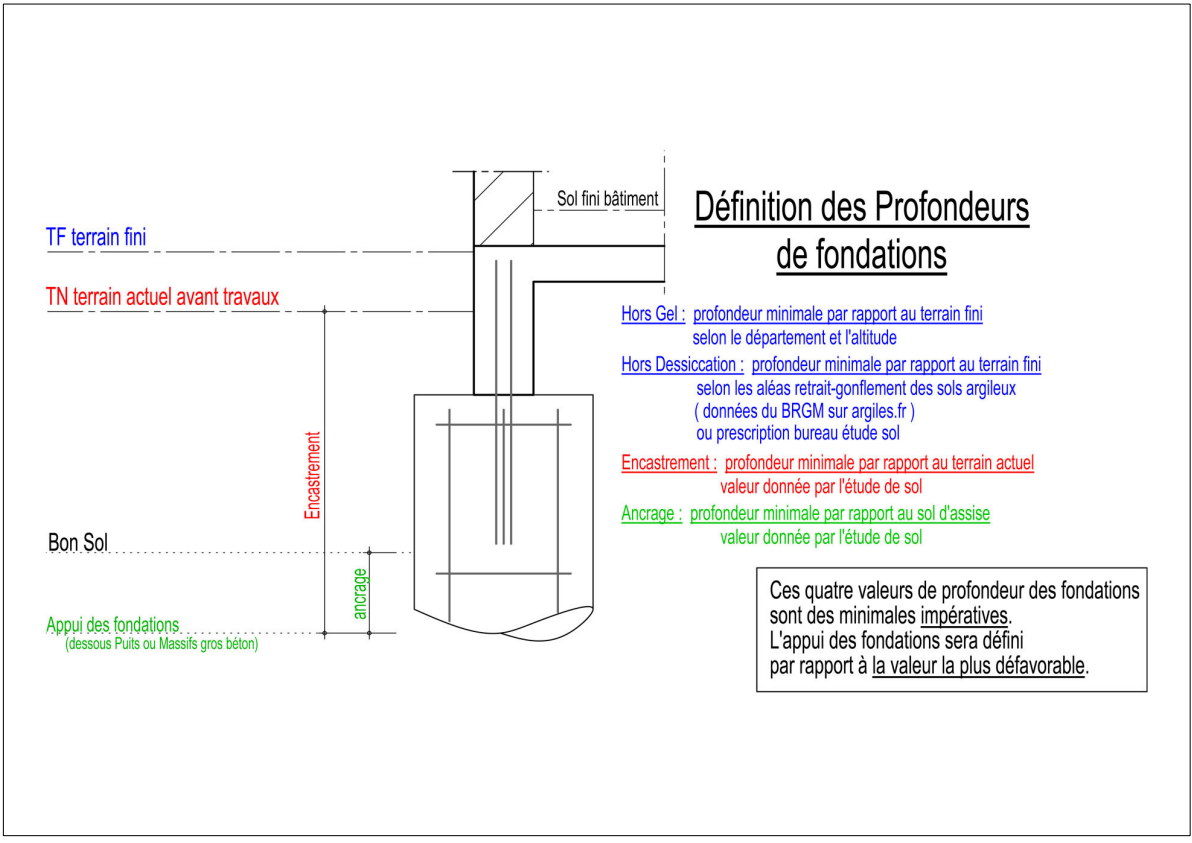


Schéma de principe des fondations profondes

4.3 Traitement du niveau bas

Dallage terre-plein : compte tenu du contexte géotechnique (sol de surface argileux sensible au retrait-gonflement, présence de remblais), la réalisation d'un dallage sur terre-plein est fortement déconseillée (à valider en mission G2 AVP).

Dalle portée sans vide sanitaire : compte tenu du contexte géotechnique, cette solution semble adaptée sous condition de prendre en compte le risque de gonflement du sol argileux (à confirmer en mission G2 AVP).

Dalle portée avec vide sanitaire : compte tenu du contexte géotechnique, cette solution semble bien adaptée (à confirmer en mission G2 AVP).

4.4 Sismicité et risque liquéfaction

Rappel :

- terrain classé en zone de sismicité : 3 (modérée),
- catégorie d'importance du projet : (non défini).

La classe de sol et le potentiel de liquéfaction seront à définir en G2 AVP.

Il conviendra ainsi de respecter les règles de constructions parasismiques applicables au projet en considérant ces hypothèses.

4.5 Exécution, terrassements, avoisinants/mitoyens, gestion des eaux

Exécution/Terrassement :

- la distinction entre les remblais et le terrain naturel s'avère délicate du fait de la nature des remblais et du mode de foration utilisé (sondage destructif à la tarière mécanique avec observation des débris remaniés (cuttings)). Nous rappelons que seul des sondages à la pelle mécanique (pour des profondeurs inférieures à 2-3 m) ou des sondages carottés peuvent permettre d'apprécier la nature et la puissance réelle des remblais. Aussi il conviendra de s'assurer de la non-présence de sols remaniés/décomprimés/remblayés en fond de fouille : purge et rattrapage à réaliser sinon.

- en cas de solution de fondations profondes en pieux/micropieux et réseaux de longrines : contexte très délicat à prévoir (sol de surface très dégradé par l'eau et les engins) : prendre des précautions en phasage des travaux, disponibilités des entreprises et des matériaux. Entreprise et matériel spécialisés à prévoir pour la réalisation des fondations profondes en présence d'eau, permettant de garantir à la fois la bonne tenue des parois en exécution.

- contexte très délicat à prévoir (sol de surface très dégradé par l'eau et les engins) : prendre des précautions en phasage des travaux, disponibilités des entreprises et des matériaux, réalisation impérative des travaux en continu en période climatique sèche, bétonnage rapide à prévoir à l'ouverture des fouilles avec coulage d'un béton de propreté pour protéger le sol de fondation (coulage à l'avancement si nécessaire pour éviter l'effondrement des parois). Très mauvaise tenue des fouilles prévisible dans le sol de surface (surtout en présence d'eau), remblaiement dès que possible pour la reconstitution du profil du terrain naturel.

Avoisinants/Existants :

- en cas de construction mitoyenne au projet au démarrage du chantier, respecter impérativement les Règles de l'Art (risque de déchaussement et/ou surcharge des fondations existantes sinon).

Gestion des eaux :

- pompage et/ou épuisement gravitaire si besoin en présence d'eau en terrassement et drainage efficace à prévoir conformément au DTU 20.1 pour éviter les infiltrations d'eau pouvant être à l'origine de désordres sur les constructions.

- **sol sensible au retrait-gonflement des argiles** : limiter au maximum les variations hydriques des sols sous et à proximité des fondations, quel que soit l'origine de l'eau (apports naturels ou artificiels), pouvant être à l'origine de désordres sur les constructions.

Pour cela, prévoir :

-> la collecte des eaux de toiture et de toutes les surfaces étanches autour de la construction avec le rejet des eaux collectées vers un exutoire éloigné de la construction (pas d'infiltration à moins de 10 m du projet, en cas d'infiltration vérifier la perméabilité du sol par une étude spécifique).

-> pas de pompage dans une nappe superficielle ou de forage de puits à moins de 10 m de la construction.

-> tous les réseaux d'eau seront conçus pour encaisser des déformations (matériaux flexibles avec joints adaptés).

-> un drainage adapté aux sols argileux conformément au DTU 20.1.

-> un éloignement de la végétation (1 fois la taille de l'arbre adulte et 1,5 fois la hauteur d'une haie) ou écran anti-racine.

- > en cas de source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, un dispositif spécifique des murs se trouvant à proximité de la source de chaleur afin de limiter les échanges thermiques.

-> la rigidification de l'ensemble de la structure du bâtiment (à définir précisément par un BET Structures).

La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur en accord avec le maître d'ouvrage. Des fiches techniques sont disponibles sur le site internet du ministère en charge de l'environnement : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf

Remarque concernant la présence d'eau : notre étude réalisée est ponctuelle et d'une représentativité limitée par les informations portées à notre connaissance et à la période de réalisation. Elle ne permet pas de se prononcer avec précision sur la présence de l'eau. Seule une étude hydrogéologique confiée à un bureau d'études spécialisé permettrait de se prononcer sur le niveau et les variations de la nappe et des niveaux d'eau qui dépendent notamment des conditions météorologiques.

4.6 Cadre de la mission étude de sol

Par référence à la norme NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d'ingénierie géotechnique (voir tableau d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique en annexe), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier :

- les missions d'étude géotechnique préalable (G1) - phase Etude de Site (ES) et phase Principes Généraux de Construction (PGC), d'étude géotechnique de conception (G2) - phase Avant-Projet (AVP) - phase Projet (PRO) et phase DCE/ACT, et d'études géotechniques de réalisation (G3/G4) - étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) et supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre successif;
- l'exécution d'investigations géotechniques engage GPH uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit,
- toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage GPH sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport,
- toute mission d'étude géotechnique préalable (G1) ou d'étude géotechnique de conception - phase avant-projet (G2 AVP) exclut tout engagement de GPH sur les coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques.

La responsabilité de GPH ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du rapport : mission géotechnique préalable (G1 PGC).

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension.

Aussi en cas de sols différents de notre investigation, rencontrés à l'ouverture des fouilles, prévenir impérativement GPH afin de revoir les conclusions de ce rapport.

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires.

5 ANNEXES

5.1 Missions géotechniques (Norme NF P 94-500)

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Le maître d'ouvrage ou à son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site :

- faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours,
- définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE/ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières,

cadre de bordereau des prix d'estimatifs, planning prévisionnel),

- assister éventuellement le maître d'ouvrage par la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, disposition constructives complémentaires éventuelles),
- élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plan d'exécution, de phasage et de suivi,

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude,
- vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats),
- établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO),

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prise en compte dans la mission d'étude et suivi géotechnique d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)


Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet élément ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats,
- étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état générale de l'ouvrage existant,
- si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Tableau 1: schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique (repris de la norme)

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'oeuvre	Missions d'ingénierie et géotechnique (GN) et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Étude géotechnique préalable (G1)		Étude géotechnique préalable (G1) Phase Étude de Site (ES)		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Étude préliminaire, esquisse, APS	Étude géotechnique préalable (G1) Phase Principes Généraux de Construction (PGC)		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Étude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Étude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-Projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	PRO	Étude géotechnique de conception (G2) Phase Projet (PRO)		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)
	DCE/ACT	Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT		Consultation sur le projet de base / Choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Étude géotechniques de réalisation (G3/G4)		À la charge de l'entreprise	À la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Étude (en interaction avec la phase Suivi)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de suivi)	Étude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience)	Fonction des méthodes de construction et adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
DET/AOR	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Suivi (en interaction avec la phase Étude)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage	Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux		
À toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

5.2 Plan d'implantation des sondages

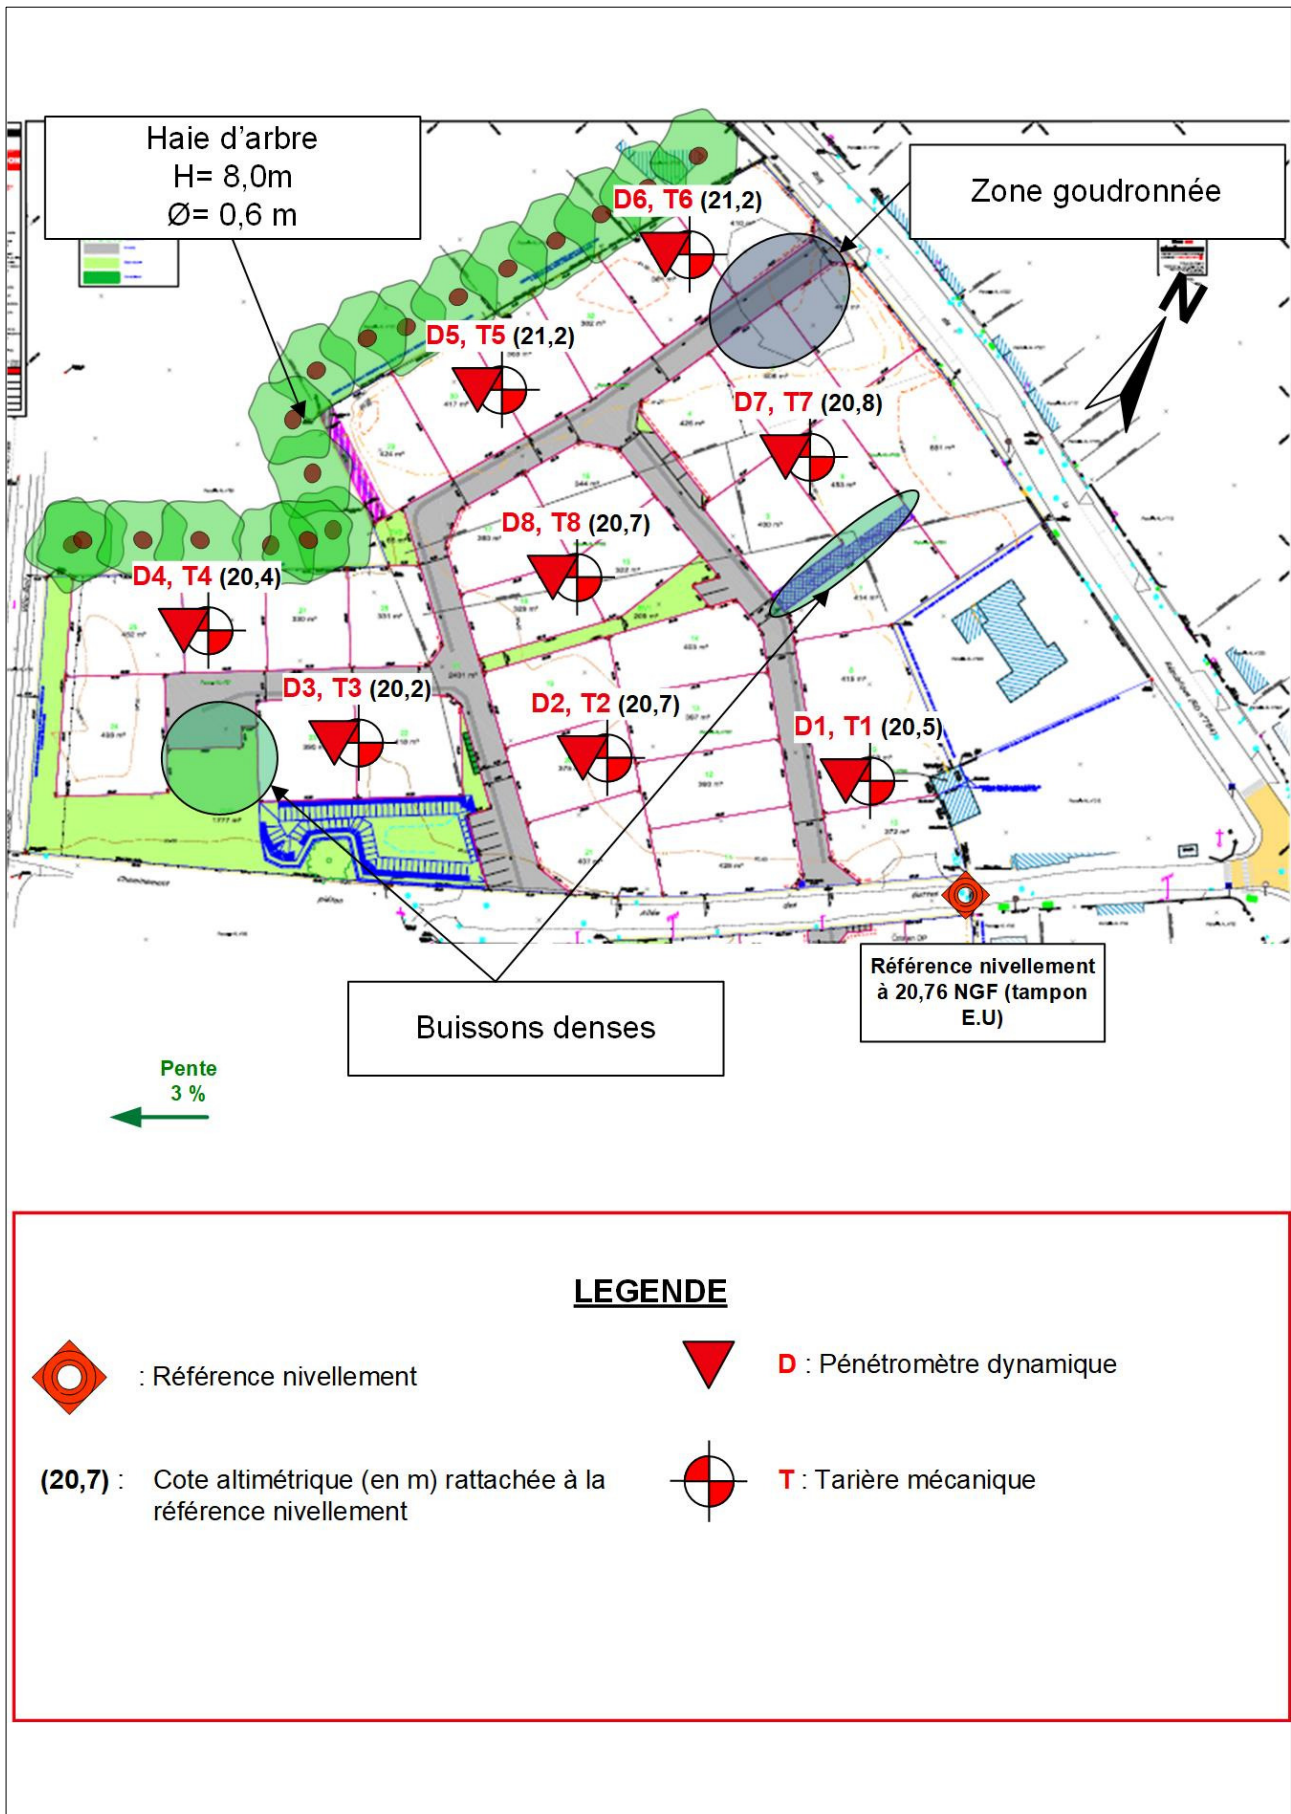

5.3 Sondages




Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,5
 Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 6,2 m
 Critère de fin : arrêt

Essai : D1

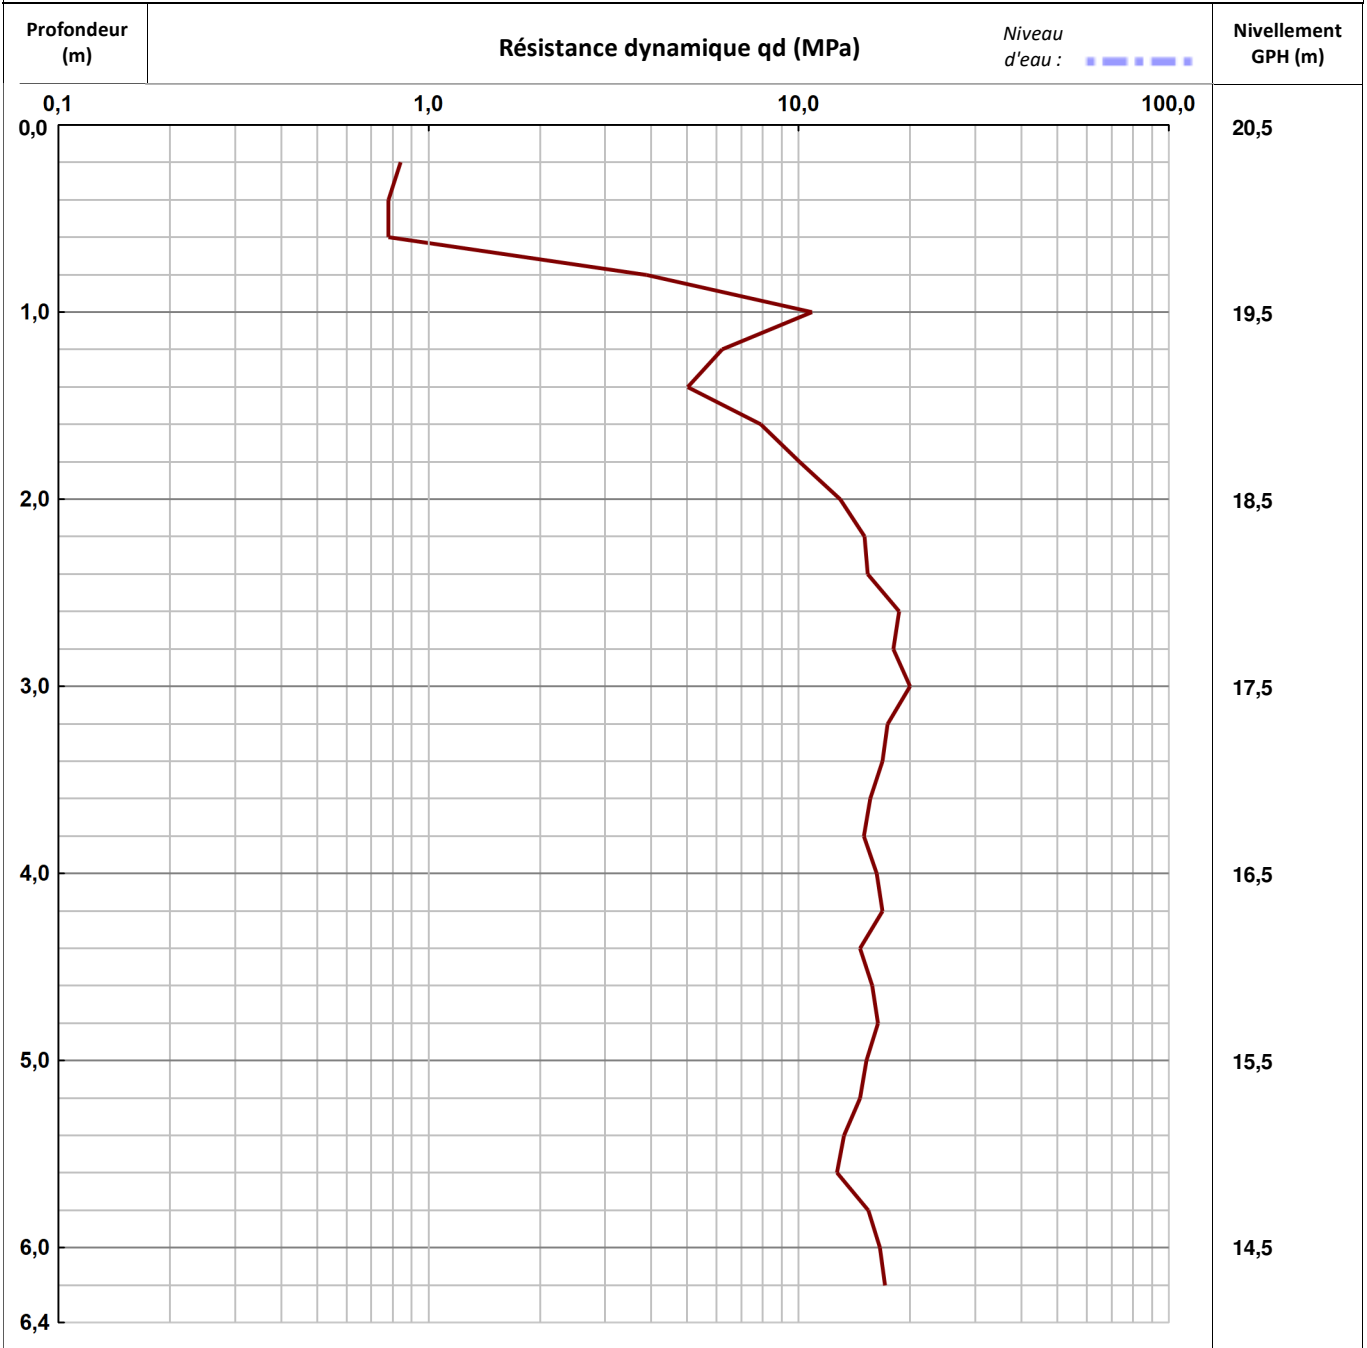



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 20,7

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D2

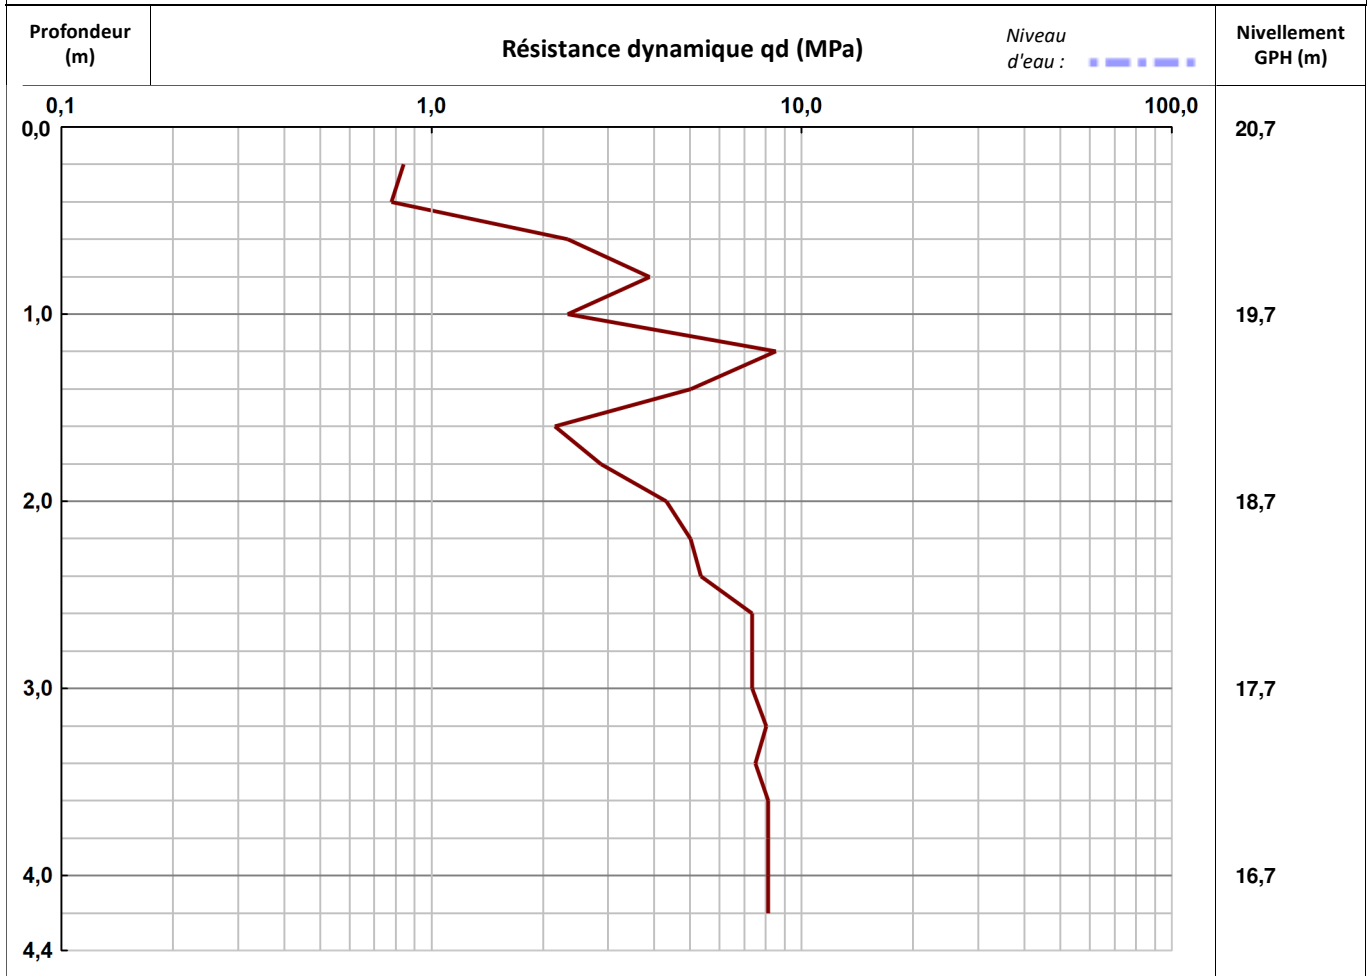



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 20,2

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D3

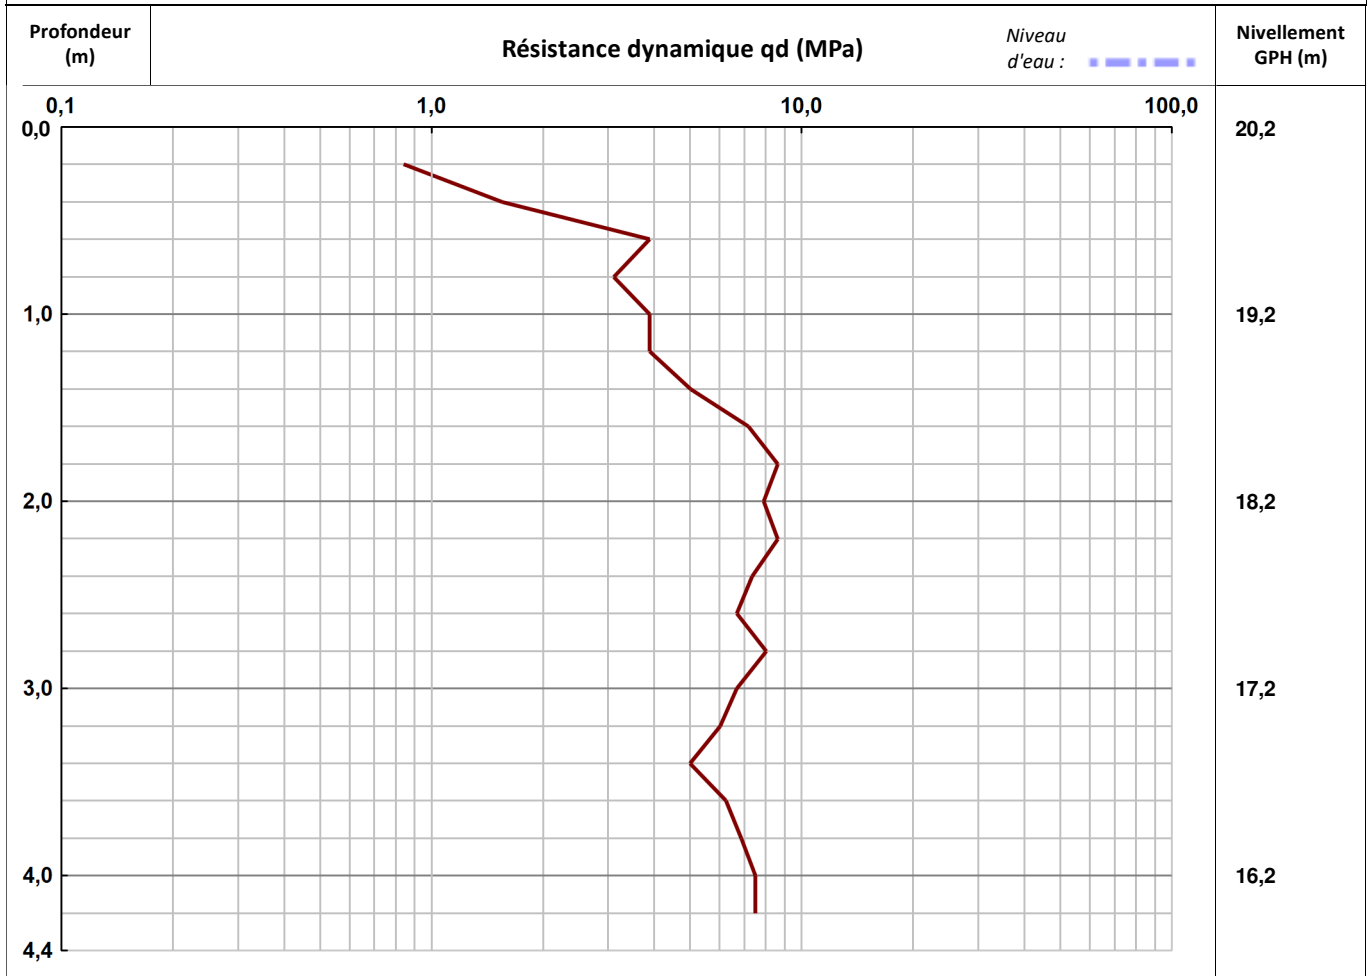



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 20,4

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D4

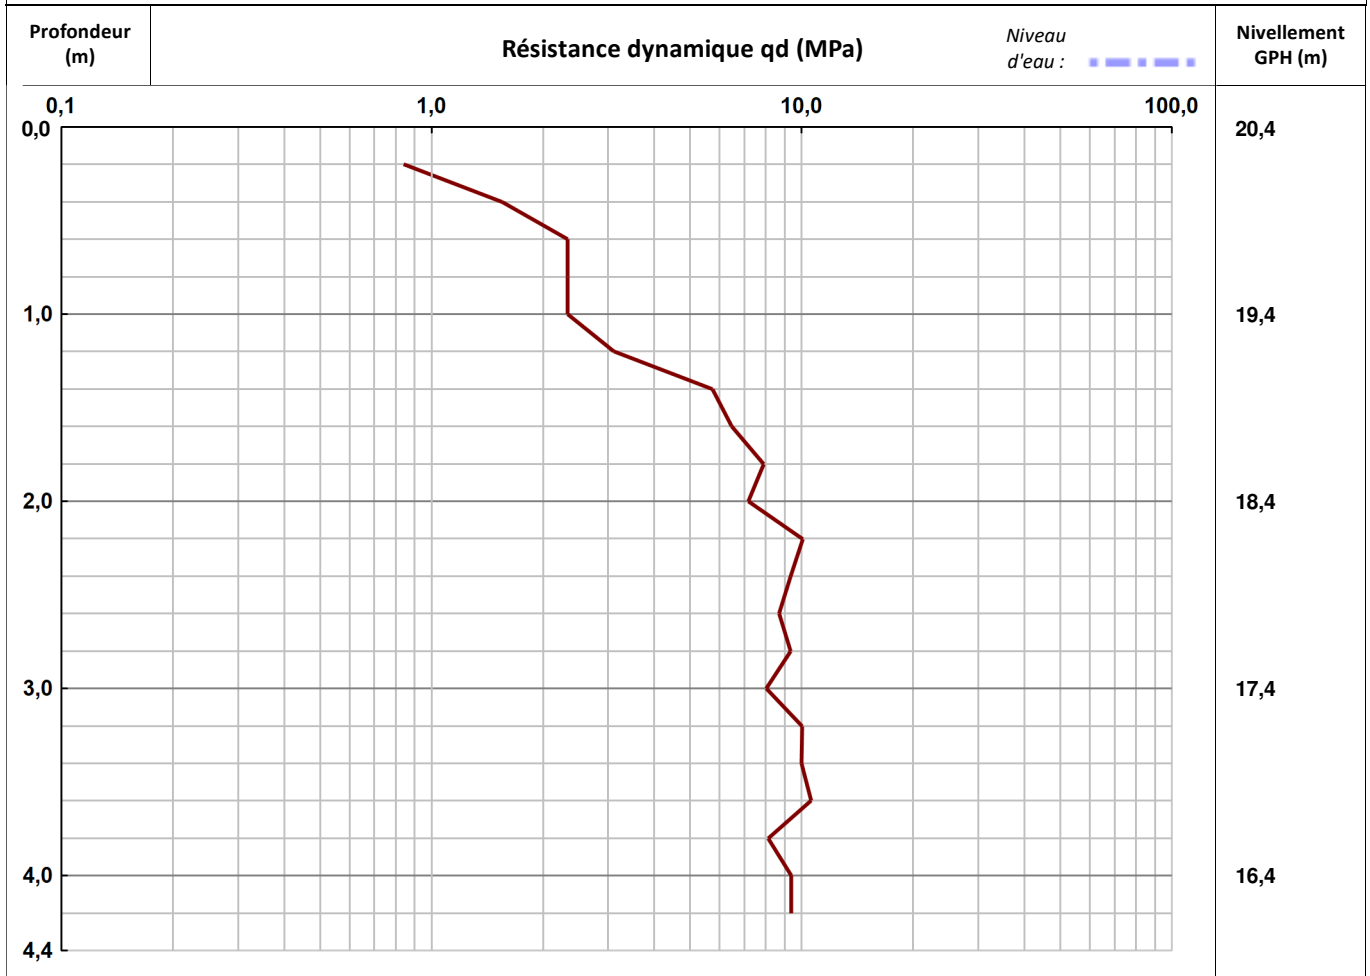




Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 21,2
Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m
Critère de fin : arrêt

Essai : D5

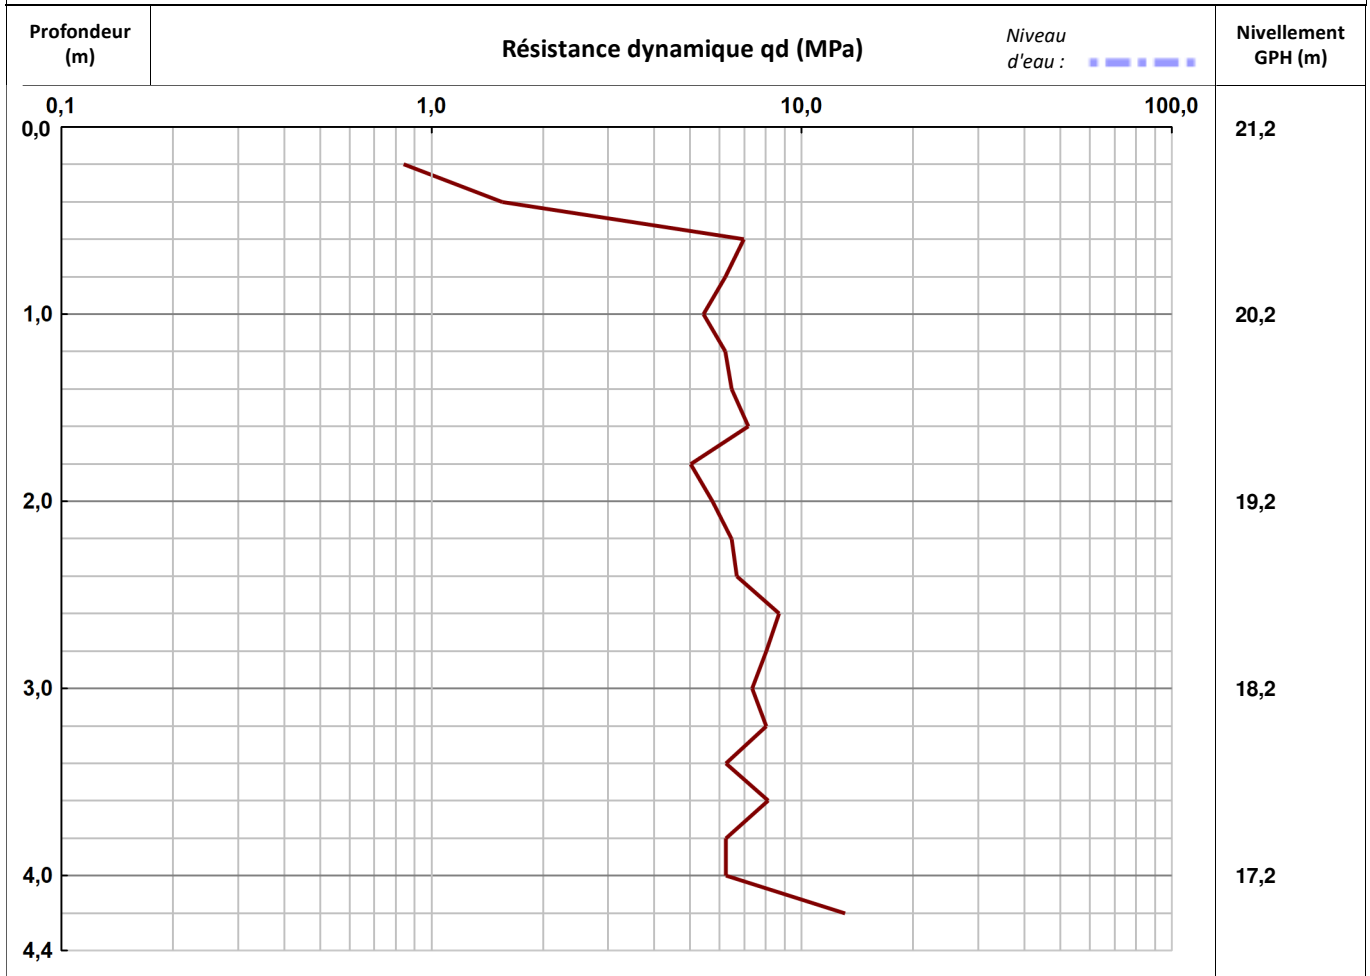



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 21,2

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D6

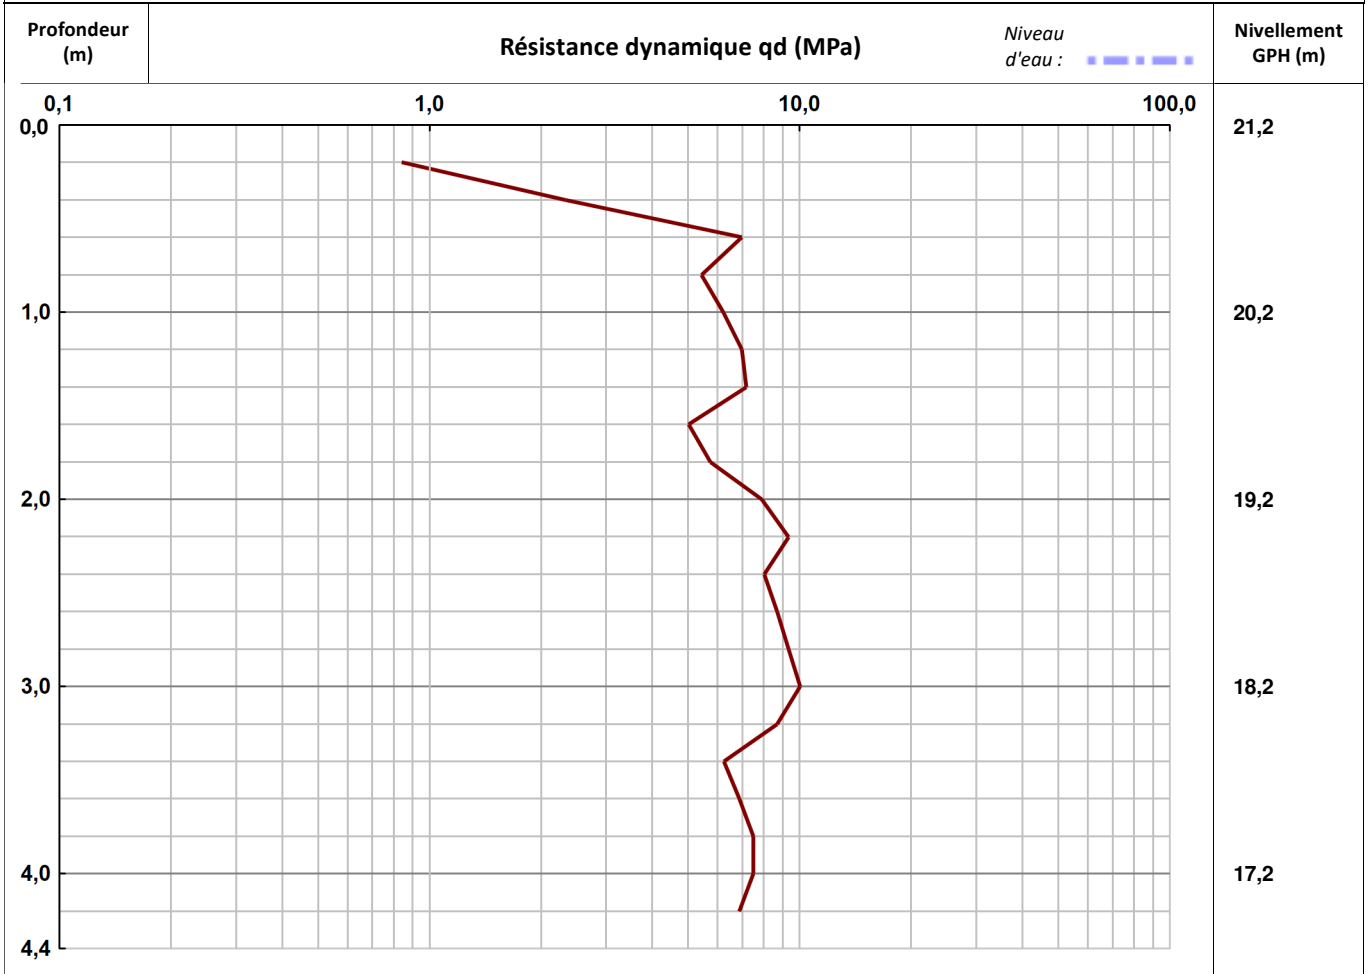



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 20,8

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D7

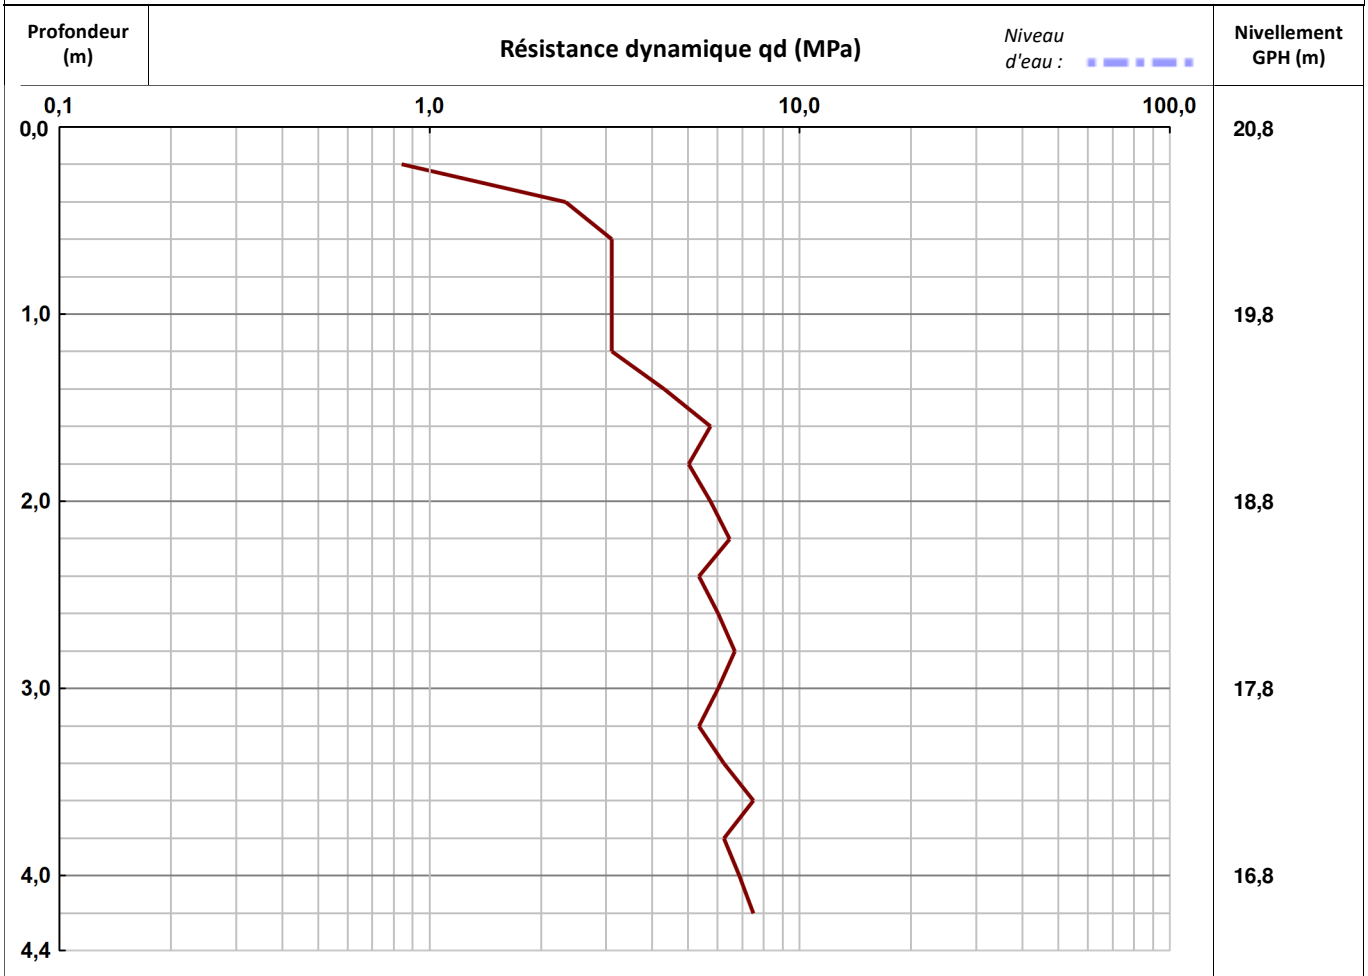



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 20,7

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D8

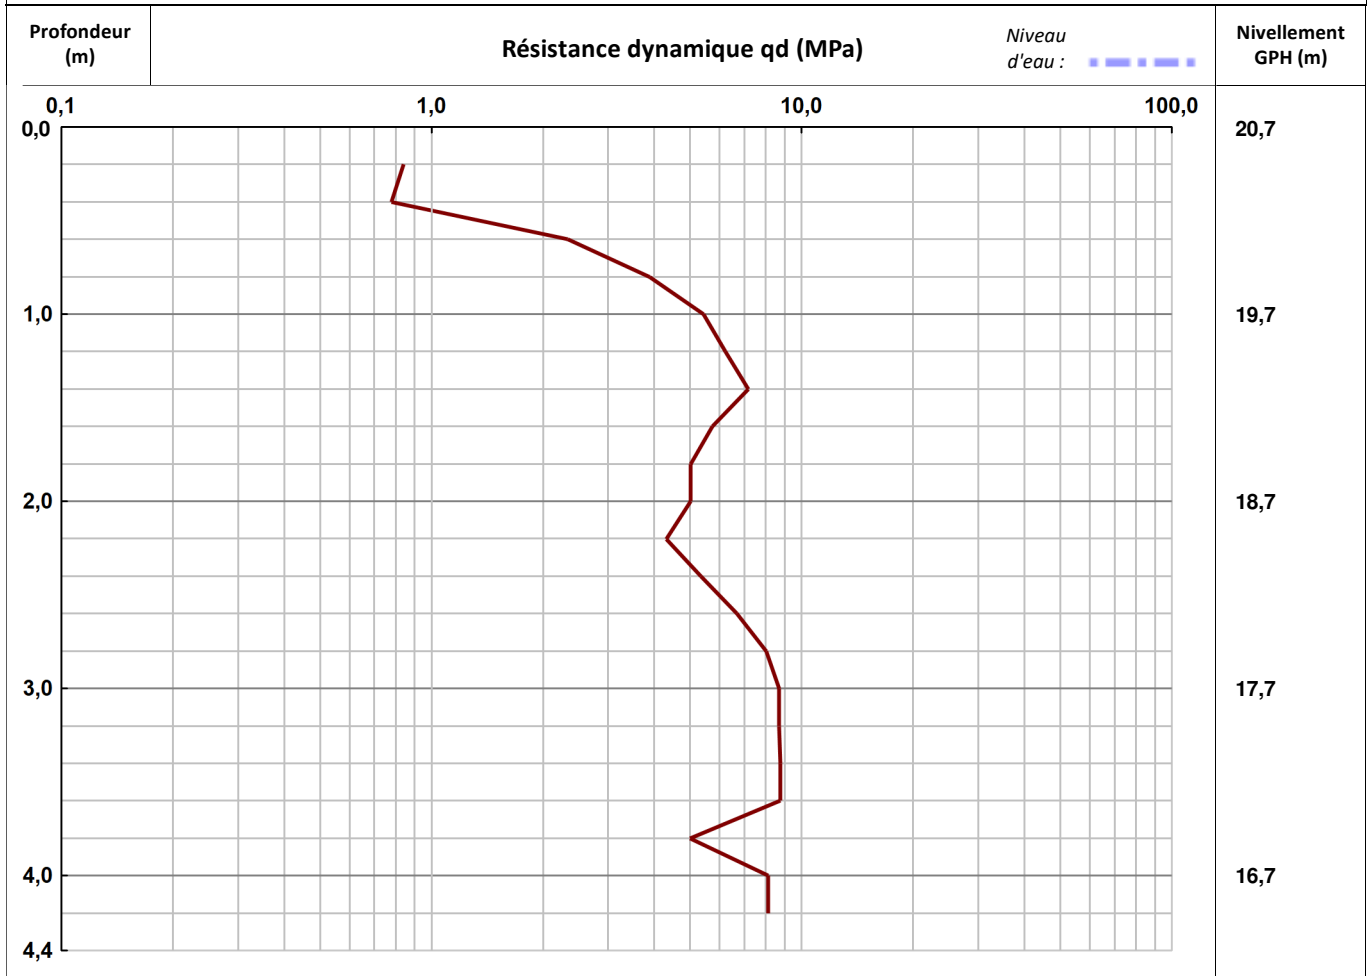



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 23,3

Machine : pénétrömètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D9

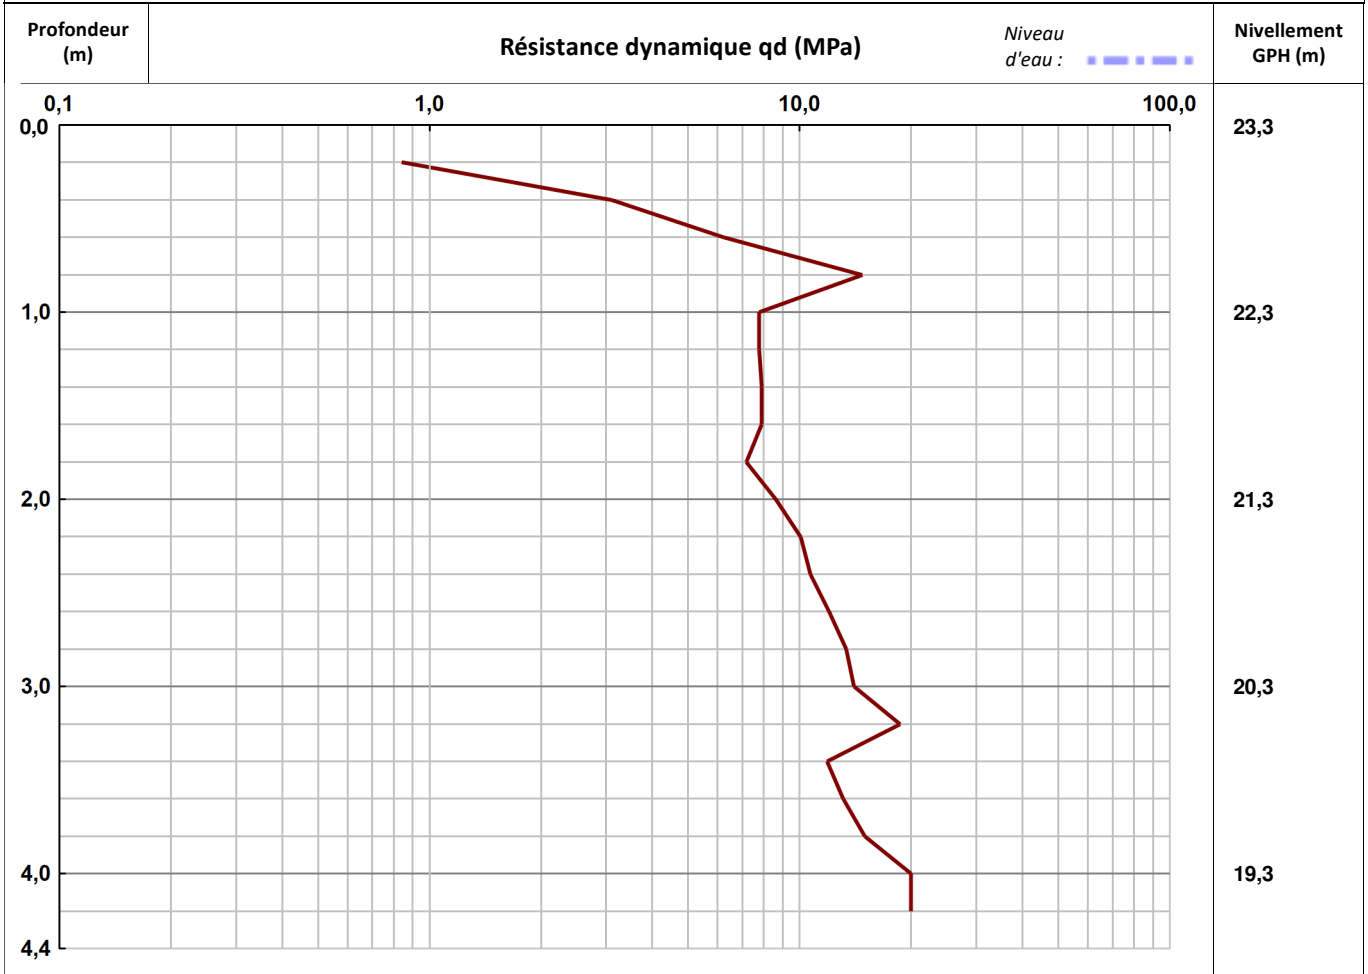



Projet : LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"


Cote GPH : 23,3

Machine : pénétromètre dynamique, masse 64 kg, hauteur chute 0,75 m.

Profondeur : 4,2 m

Critère de fin : arrêt

Essai : D10

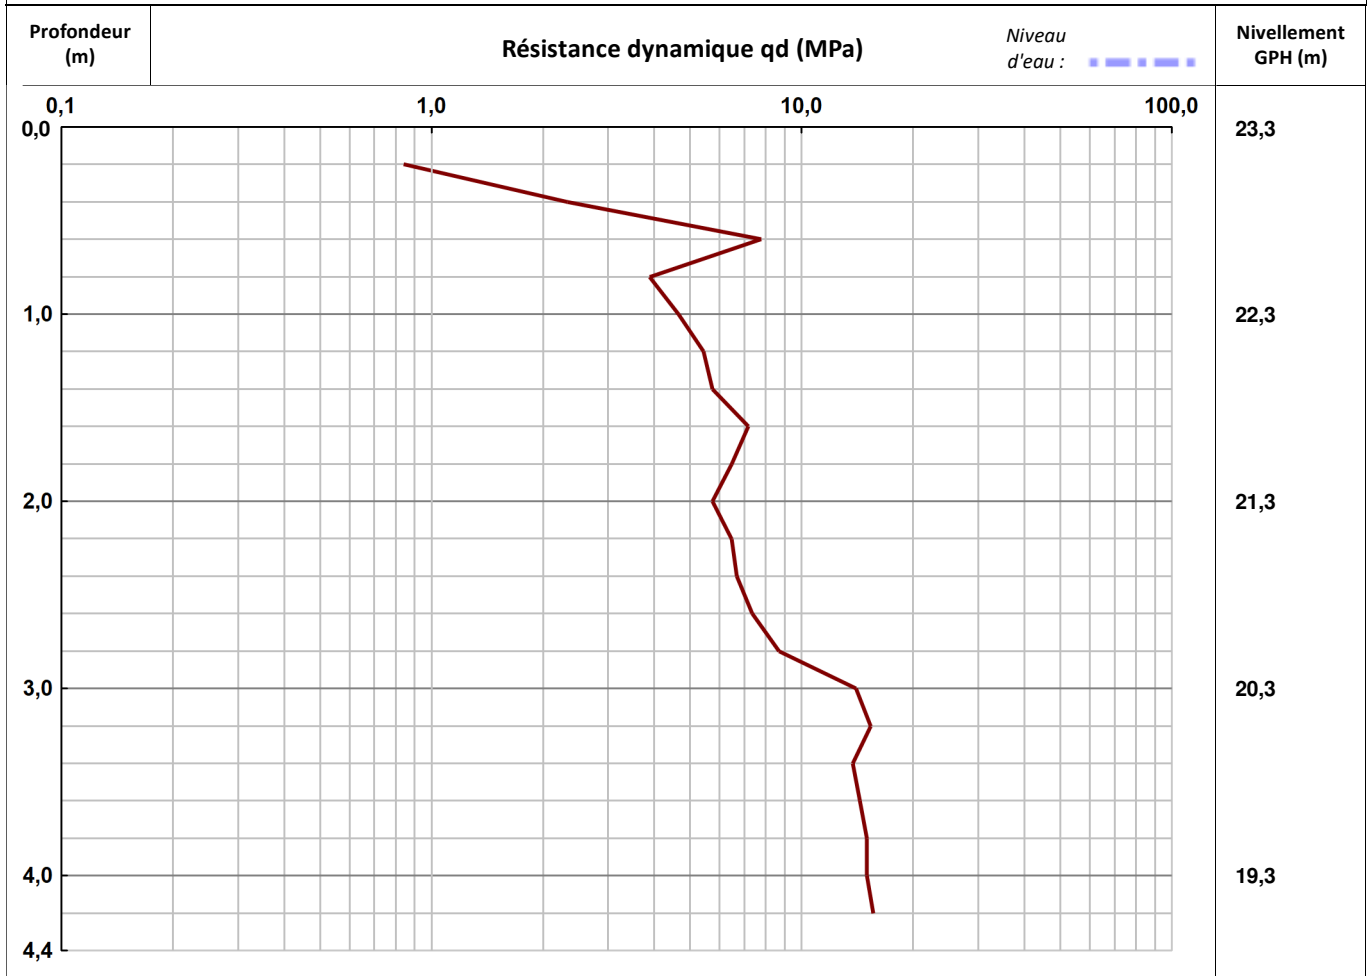




Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,5
Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,5 m

Forage : T1

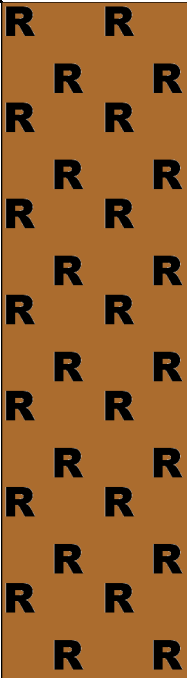Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,5 m
1,5 m	 <p>Remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis</p>	Pas d'eau	19,0

Critère de fin : arrêt




Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,7

Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,6 m

Forage : T2

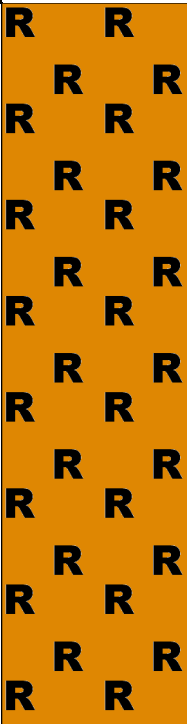Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,7 m
1,6 m	 Remblais sablo-graveleux orangé	Pas d'eau	19,1

Critère de fin : arrêt





Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,2

Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,8 m

Forage : T3

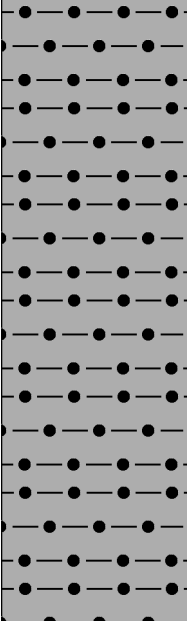Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,2 m
0,4 m	 Terre végétale sableuse marron	Pas d'eau	19,8
1,8 m	 Sable ± argileux orangé à grisâtre à cailloutis		18,4

Critère de fin : arrêt



Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,4
Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 2,0 m

Forage : T4

Profondeur 0,0 m		Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,4 m	
0,3 m		Terre végétale sableuse marron	Pas d'eau	20,1	
1,0 m		Sable ± argileux grisâtre			19,4
2,0 m		Sable ± argileux orangé à cailloutis			18,4

Critère de fin : arrêt




Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 21,2

Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,5 m

Forage : T5

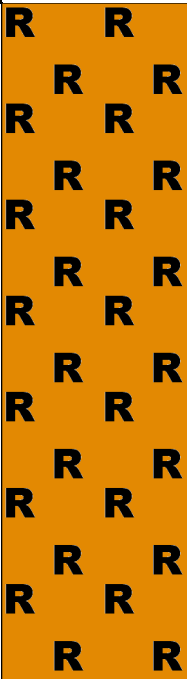Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 21,2 m
1,5 m	 <p>Remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis</p>	Pas d'eau	19,7

Critère de fin : arrêt




Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 21,2

Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,5 m

Forage : T6

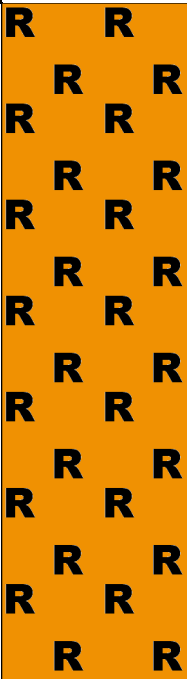Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 21,2 m
1,5 m	 <p>Remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis</p>	Pas d'eau	19,7

Critère de fin : arrêt



Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,8
Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,5 m

Forage : T7

Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,8 m
1,5 m	Remblais argilo-sableux orangé à grisâtre	Pas d'eau	19,3

Critère de fin : arrêt




Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 20,7

Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,5 m

Forage : T8

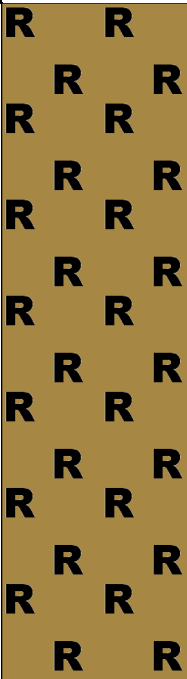Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 20,7 m
1,5 m	 <p>Remblais limono-sablo-argileux marron à cailloutis</p>	Pas d'eau	19,2

Critère de fin : arrêt





Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 23,3
Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,6 m

Forage : T9

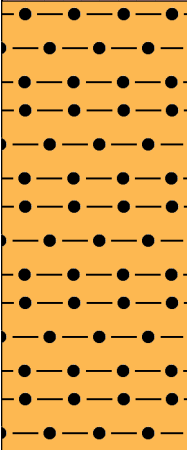Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 23,3 m
0,6 m	 Sable marron foncé	Pas d'eau	22,7
1,6 m	 Sable ± argileux orangé à cailloutis		

Critère de fin : arrêt





Projet LOTISSEMENT "LES GATTES 1 ET 2"

Cote GPH : 23,3


Machine : tarière hélicoïdale de diamètre 63 mm

Profondeur : 1,6 m

Forage : T10

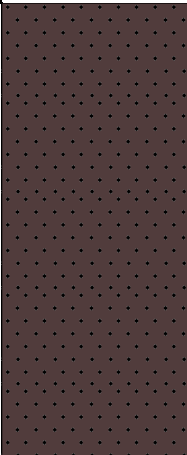Profondeur 0,0 m	Lithologie	Niveau d'eau	Cote GPH 23,3 m
1,0 m	 Sable marron foncé	Pas d'eau	22,3
1,6 m	 Sable ± argileux orangé à cailloutis		

Critère de fin : arrêt

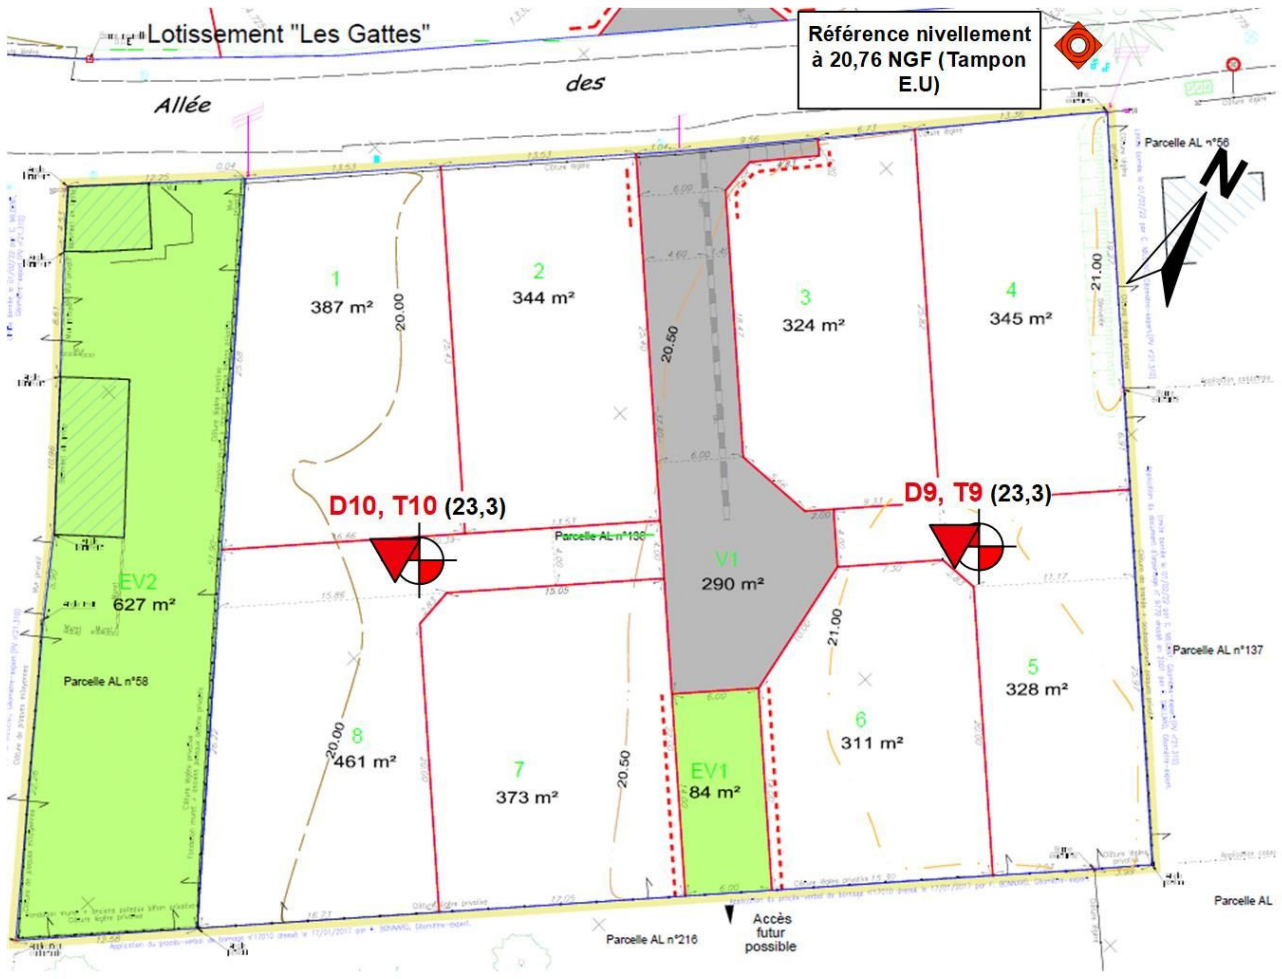

LEGENDE



: Référence nivellement



D : Pénétrömètre dynamique

(23,3) : Cote altimétrique (en m) rattachée à la référence nivellement



T : Tarière mécanique



Détermination de la valeur de bleu d'un sol argileux ou d'un matériaux rocheux (NF P 94-068)

MRO

<u>Référence de l'étude</u>	2309357
-----------------------------	---------

<u>Date de prélèvement de l'échantillon</u>	28/09/2023
---	------------

<u>Intitulé du sol et sondage</u>	sable ± argileux
-----------------------------------	------------------

<u>Masse de l'échantillon de laboratoire</u>	304.4 g
--	---------

<u>Détermination de la teneur en eau naturelle w_n (%)</u>	m_{h2}	133.1 g
	m_{s2}	111.7 g
	W_n	19.2 %

<u>Détermination de la valeur de bleu d'un sol ou d'un matériaux rocheux (NF P 94-068)</u> <i>Exprimée en g/100 g de sol sec</i>	m_{h1}	26.4 g
	m_0	22.2 g
	VBS	3.2

GPH Bureau d'étude pour l'habitat - 108 Rte de la Roche sur Yon - 85300 CHALLANS

be-gph.fr



contact@be-gph.fr



ÉTUDES DE SOL

44, 49, 85, 79, 86, 17, 16, 40, 64, 65, 32,
33, 24, 47

Suivez-nous sur :



Agence Vendée

108 Route de la Roche-Sur-Yon
85300 CHALLANS
02 51 26 25 80

Agence Sud-Ouest

17, Avenue Dufau
64000 PAU
05 59 81 12 37

Agence Poitou-Charentes

Bd Arago - Parc des Colonnes
79180 CHAURAY
05 32 74 12 60

Agence Loire-Atlantique

10 Av. du Maréchal De Lattre de Tassigny
44400 REZE
02 51 26 25 80

Agence Gironde

Immeuble P - Les Bureaux du Lac II
Rue Robert Caumont
33049 BORDEAUX Cedex
05 59 81 12 37